

热电脱硫烟道更换及防腐发包说明

一、项目概况

项目地址：漳州市古雷开发区腾龙路一号。（福建福海创石油化工有限公司热电厂）

项目名称：热电脱硫烟道更换工程

二、 施工范围及工程量

施工范围：热电厂脱硫系统烟道。

工程量:

- 1) 投标方负责#1 脱硫烟道更换（包括新烟道制作及内部防腐），规格 4*5 米，长度 6 米。材质 Q235-A，厚度 6mm。

[illegible]

烟道制作图纸及人孔门制作图纸见附件。

挡板门更换（脱硫烟道挡板门更换已发包）。

7) 投标方负责整个安装工作中的叉车、吊车等工程车辆，自带安装工器具；负责安装过程的辅料（包括焊条、氧气、乙炔等,）。

8) 投标方负责烟道内部防腐的施工包括材料；防腐材料选着进口鳞片或者光固化防腐材料。

9) 投标方负责施工期间所产生的人工费 管理费 税金等

10) 投标方该项目负责人应有丰富施工经验 确保工程高标准按时完成

四、 施工工期

经办: 沈雪军

2019.2.26

审核:

2019.2.26

核准

A-0

修改标记

修改说明

修改人

修改日期

1050



50

A-
4000
18800
1050x17=17850

925

400
5

A-A
4000

增加
5000

—

000



—

—

—

—

—

5000

1

A-L

说明:

- 1、本
- 2、本
- 3、本
- 4、本

600
A-17
0

批 审

修改标记

修改说明

修改人

修改日期

件 1 4 详图


762
140X5=700
612

24- ϕ

12

912
150X5=750

125

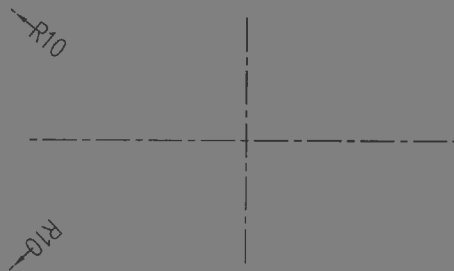

16
3
296
30
296
00
1
296


762
140X5=700
600
81

13

200
540
870

1062
150X5=750
900
125
125
125

600
540X870
15 16
2
14
6
200
416

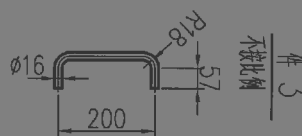


说明:
1、所有改焊件均满焊焊牢,焊缝高度为被改零件厚度。
2、按图制作1件,材料按一件开列。



16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
库号

批 审

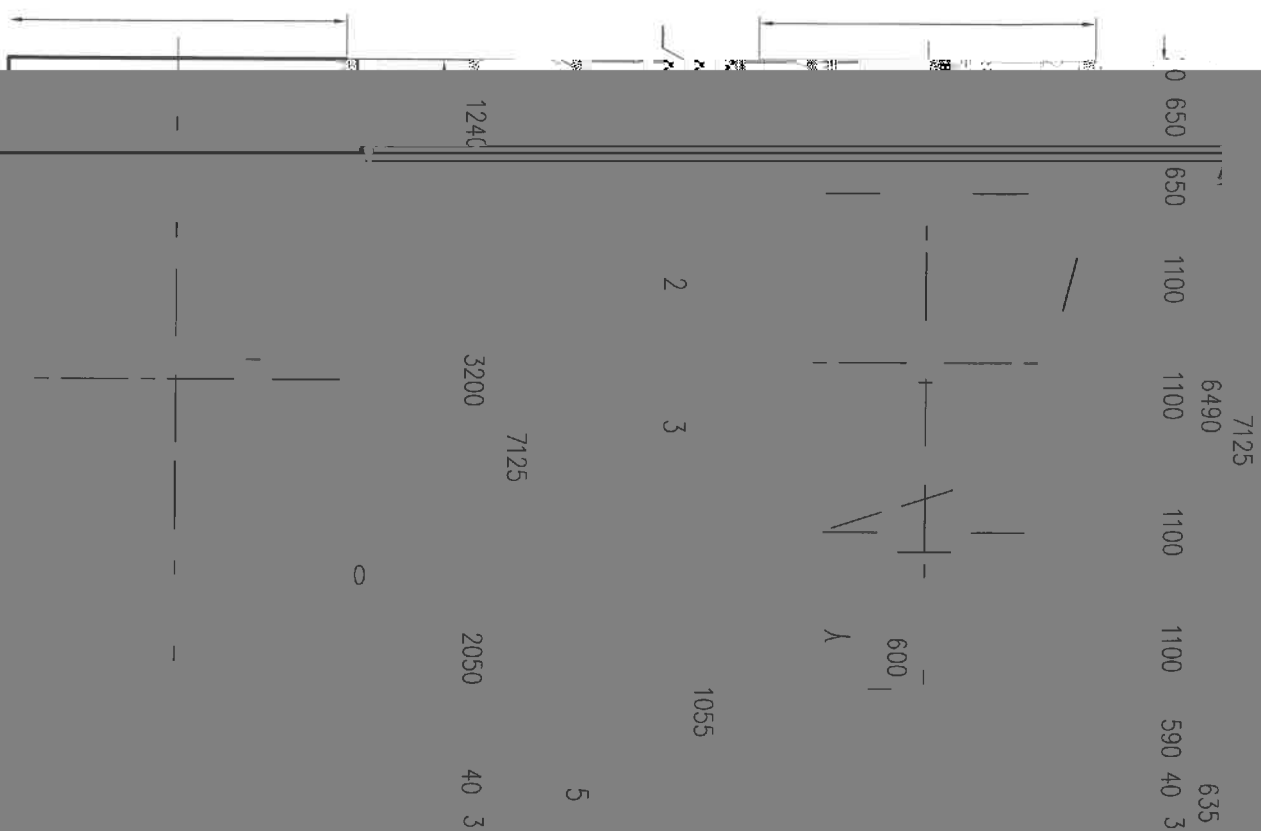

3200

585

详图 I
1:20

说明:
1、本部

4

2、烟道与横道
3、所有DL
4、挡板

6	GB/T9787	外拉角钢	4.63	矩形保温板	600
5	GB/T9787	斜拉角钢	4.56		
4	GB/T707	槽钢	12.6		
3	GB/T707	槽钢	18		
2	GB/T707	槽钢			
1	GB/T709	钢板	$\delta=6$		

船代

名称及规格



**中國)工程
Engineering**

申 審 局

as CAD

此日