技术规范

编制：郑金明

初审：

审核：刘峰

核准：

招标方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

投标方：

2023 年 8 月

目录

2、 工程概况……2

3、 投标资格要求……5

1.总则

1.1 本规范书适用于腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂#2锅炉定期内检脚手架工程的性能、施工和验收等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未具体引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

部分组成，内部布置有低温过热器。包覆深度7000mm，包覆内设有省煤器。燃烧器四角布

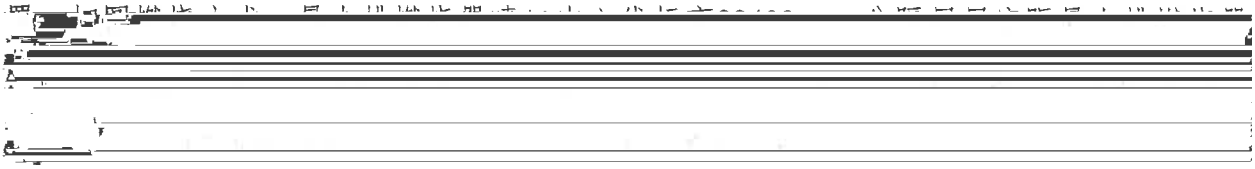

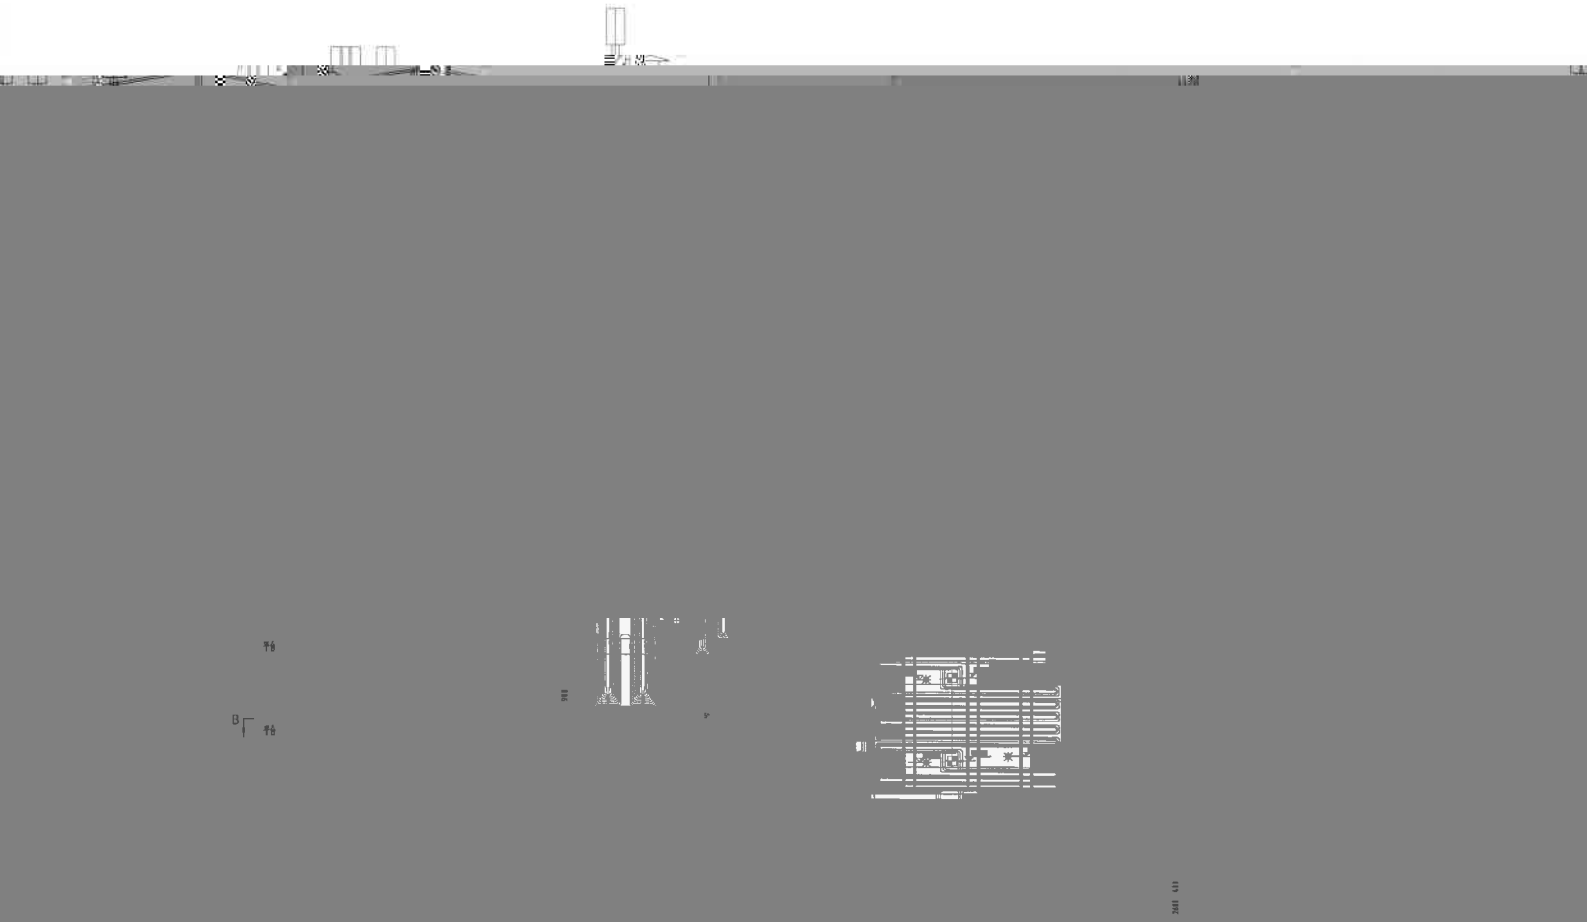

3.1 投标方必须具有独立法人资格、安全生产许可证在有效期内

4. 技术要求

3.2 投标方信用征信无不良记录。

4.11

钢管上严禁打孔，钢管在便用前先涂刷防锈漆。

4.12.3 扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831）规定。

4.12.4 跳板无裂纹，无弯曲变形及腐蚀。

4.12.5 新扣件具有生产许可证，法定检测单位的测试报告和产品质量合格证，对扣件质量

6.1.6 搭架前，办好作业票

7

6.1. 搭架前，应检查炉内温度情况，确定炉内已冷却后方能进入施工。

6.1.8 脚手架跳板应使用合格的钢板。长度以不超过 3m 为宜，宽度以 20—30cm 为宜。严禁使用腐朽、扭曲、破裂、有大横透节或多节疤的木板。 ，

审批通过。

6.2 搭设过程中的质量和安全要求

6.2.1 扣件式双排钢管脚手架搭设一般顺序是：里立杆→外立杆→小横杆→大横杆→扫地杆→防护栏杆和踢脚杆→连墙杆→安全网。

7 文明施工

7.2

间进行现场整理，对未用完的材料设备进行归类堆放

8.考核

2000

7.3 按规定的废旧材料堆放场地堆废旧材料，确保施工现场文明整洁

7.4 所有临时电源盘安装漏电保护器，每套乙炔安装回火装置，现场供电盘柜一律加锁，

签字页

招标方：　腾龙芳烃（漳州）有限公司

代　表：

联系人：

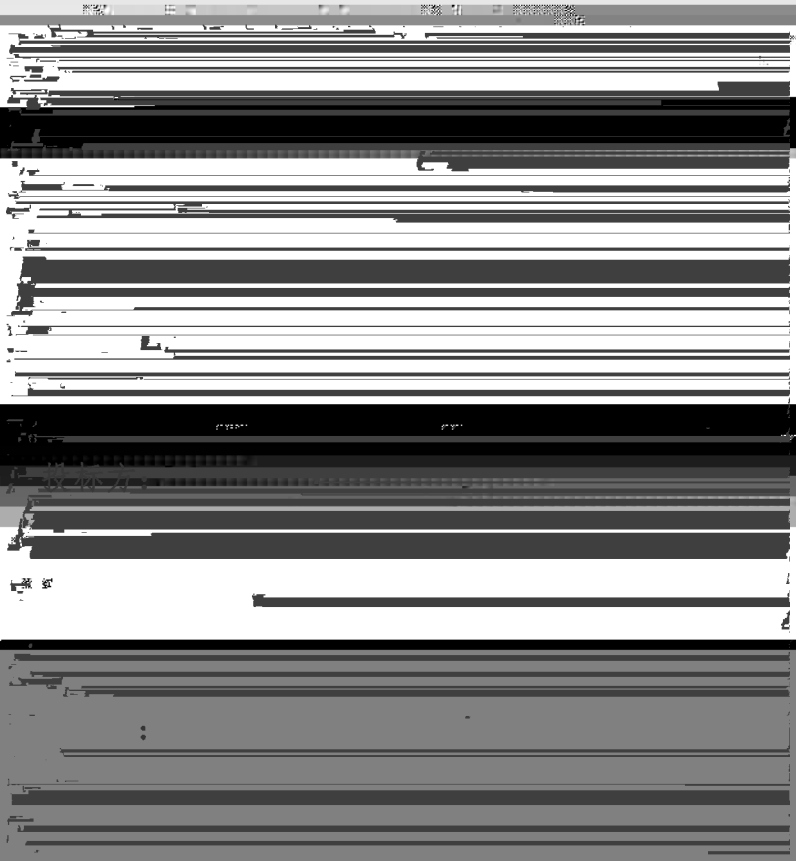

传　真：　0596-6311277